

Modulgeräte

# ZENTRALLÜFTUNGSGERÄT LG750

F\_IN\_L\_H\_VE\_NW

| Typenbezeichnung | Artikelnummer | Nennweite | Gehäuselänge |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| –                | 0807FILHVENW  | –         | –            |

## Anwendung

für max. 1100 m³/h bei 250 Pa extern  
 Innenaufstellung - Linke Ausführung  
 inkl. Enthalpietauscher zur Feuchterückgewinnung  
 inkl. Elektrovorheizregister  
 inkl. Wassernachheizregister

Tauscherausrichtung: horizontal  
 Bauweise: Rahmenlos  
 Wandstärke: 50 mm  
 Gehäuse: beschichtet in RAL 9010

### Betriebspunkt:

Volumenstrom: xxx m³/h  
 Ext. Pressung: xxx Pa

Abmessungen: B x H x L = xxxx x xxxx x xxxx mm  
 Gewicht: rd. xxx kg

Anlieferung erfolgt in x Teilen


Transportabmessungen auf Anfrage.

Die Verbindung der Einzelmodule inkl.  
 Verkabelung, ist nicht im Lieferumfang enthalten  
 und muss bauseits durchgeführt werden!

Netzanschlüsse: 3x400V / N / PE 50Hz

Technische Daten, lt. beiliegender Dokumentation

Das Lüftungsgerät entspricht den Anforderungen  
 der Ökodesignrichtlinie (EU Verordnung 1253-2014)  
 und richtet sich nach dem derzeitigen  
 Kenntnisstand - 07. Juli 2014. Die detaillierten  
 Kennwerte sind dem Produktdatenblatt unter  
[www.pichlerluft.at](http://www.pichlerluft.at) zu entnehmen.

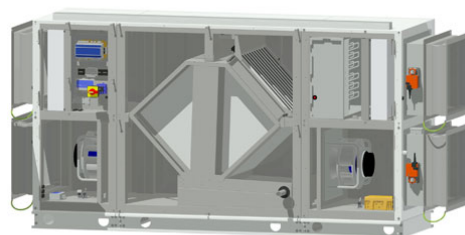

## Technische Daten

### Volumenstrom

Volumenstrom FÜR MAX. 1100 M<sup>3</sup>/H

### Elektrik

Spannung/Frequenz 3X400V/N/PE 50HZ

## Zubehör & Ersatzteile

### Artikel-Nr.

### Beschreibung

40LG050300 ETA-FILTER ISO EPM10 75% BxHxT 594x402x96; LG750/1000SKS

40LG050310 ODA-FILTER ISO EPM2,5 55% BxHxT 594x402x96; LG750

## Nachweise & Zertifikate

### Dokument

### Nummer

### Stand

Technisches Datenblatt (2,7 MB)

10195757

08/2026

Lüftungsgeräte Serie Pichler (11 MB)

WF00014631

08/2026

Ausschreibungstext LG 750 ( 82 KB)

10195758

05/2025

Ausschreibungstext LG 750 K ( 84 KB)

10195759

07/2024

PHI-Zertifikat (758 KB)

10209699

01/2026